


区有施設の CO₂ 排出量について

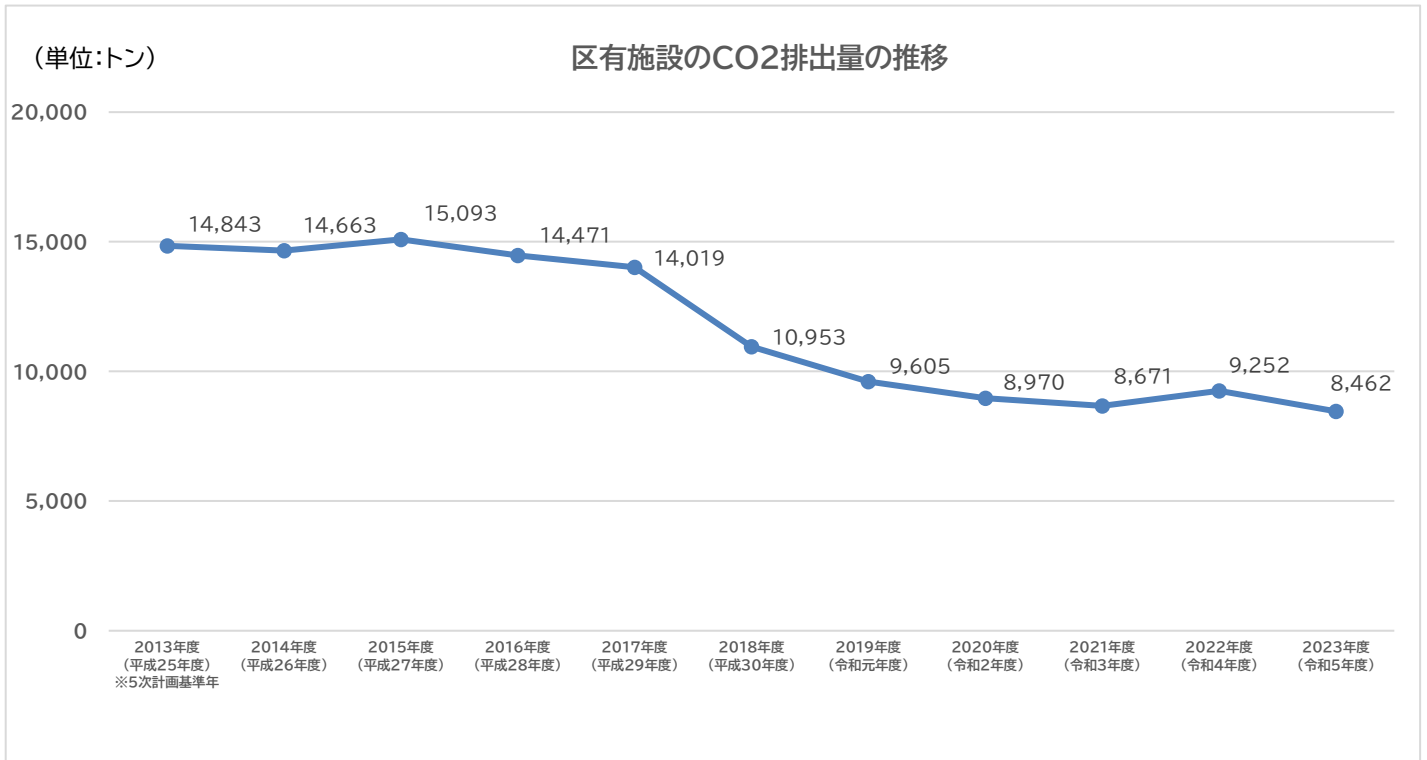

CO₂ 排出量は当該年度の調整後排出係数※で算出

令和5年度の CO₂ 排出量 8,462 トン(基準年度比 43.0%減、前年度比 8.5%減)

排出係数: エネルギーを消費したときに発生する CO₂ を算定するための値をいいます。

$\text{CO}_2 \text{ 排出量} = \text{エネルギー使用量} \times \text{そのエネルギーの CO}_2 \text{ 排出係数}$

電気の排出係数は、毎年度変動します。

実際の CO₂ 排出量を把握するため、当該年度の排出係数を用いて算出