


平成 27 年度年次報告

平成 27 年度の区有施設におけるCO₂排出量は次の通りです。

当該年度の調整後排出係数で算出した場合のCO₂排出量は、15,093 トンで、前年度比 2.9%の増でした。

また、1990 年度の排出係数で固定した場合のCO₂排出量は、13,207 トンで、前年度比 0.1%増となりました。

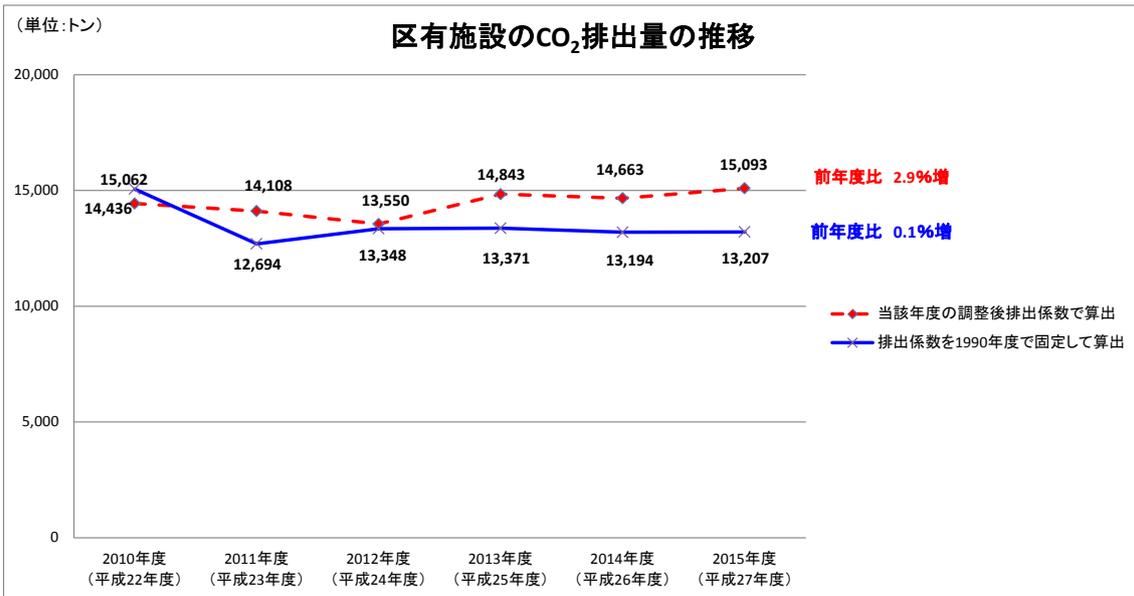

※排出係数：CO₂排出係数エネルギーを消費したときに発生するCO₂を算定するための値をいいます。

$$\text{CO}_2\text{排出} = \text{エネルギー使用} \times \text{そのエネルギーのCO}_2\text{排出係数}$$

※電気の排出係数については毎年度変動しています。区は、エネルギー使用量の削減量を評価するため、排出係数を固定した値で算定し、実線で表しています。また参考として、実際のCO₂排出量を把握するため、当該年度の排出係数により算定したものを点線で表しています。